Draufsicht M. 1:25

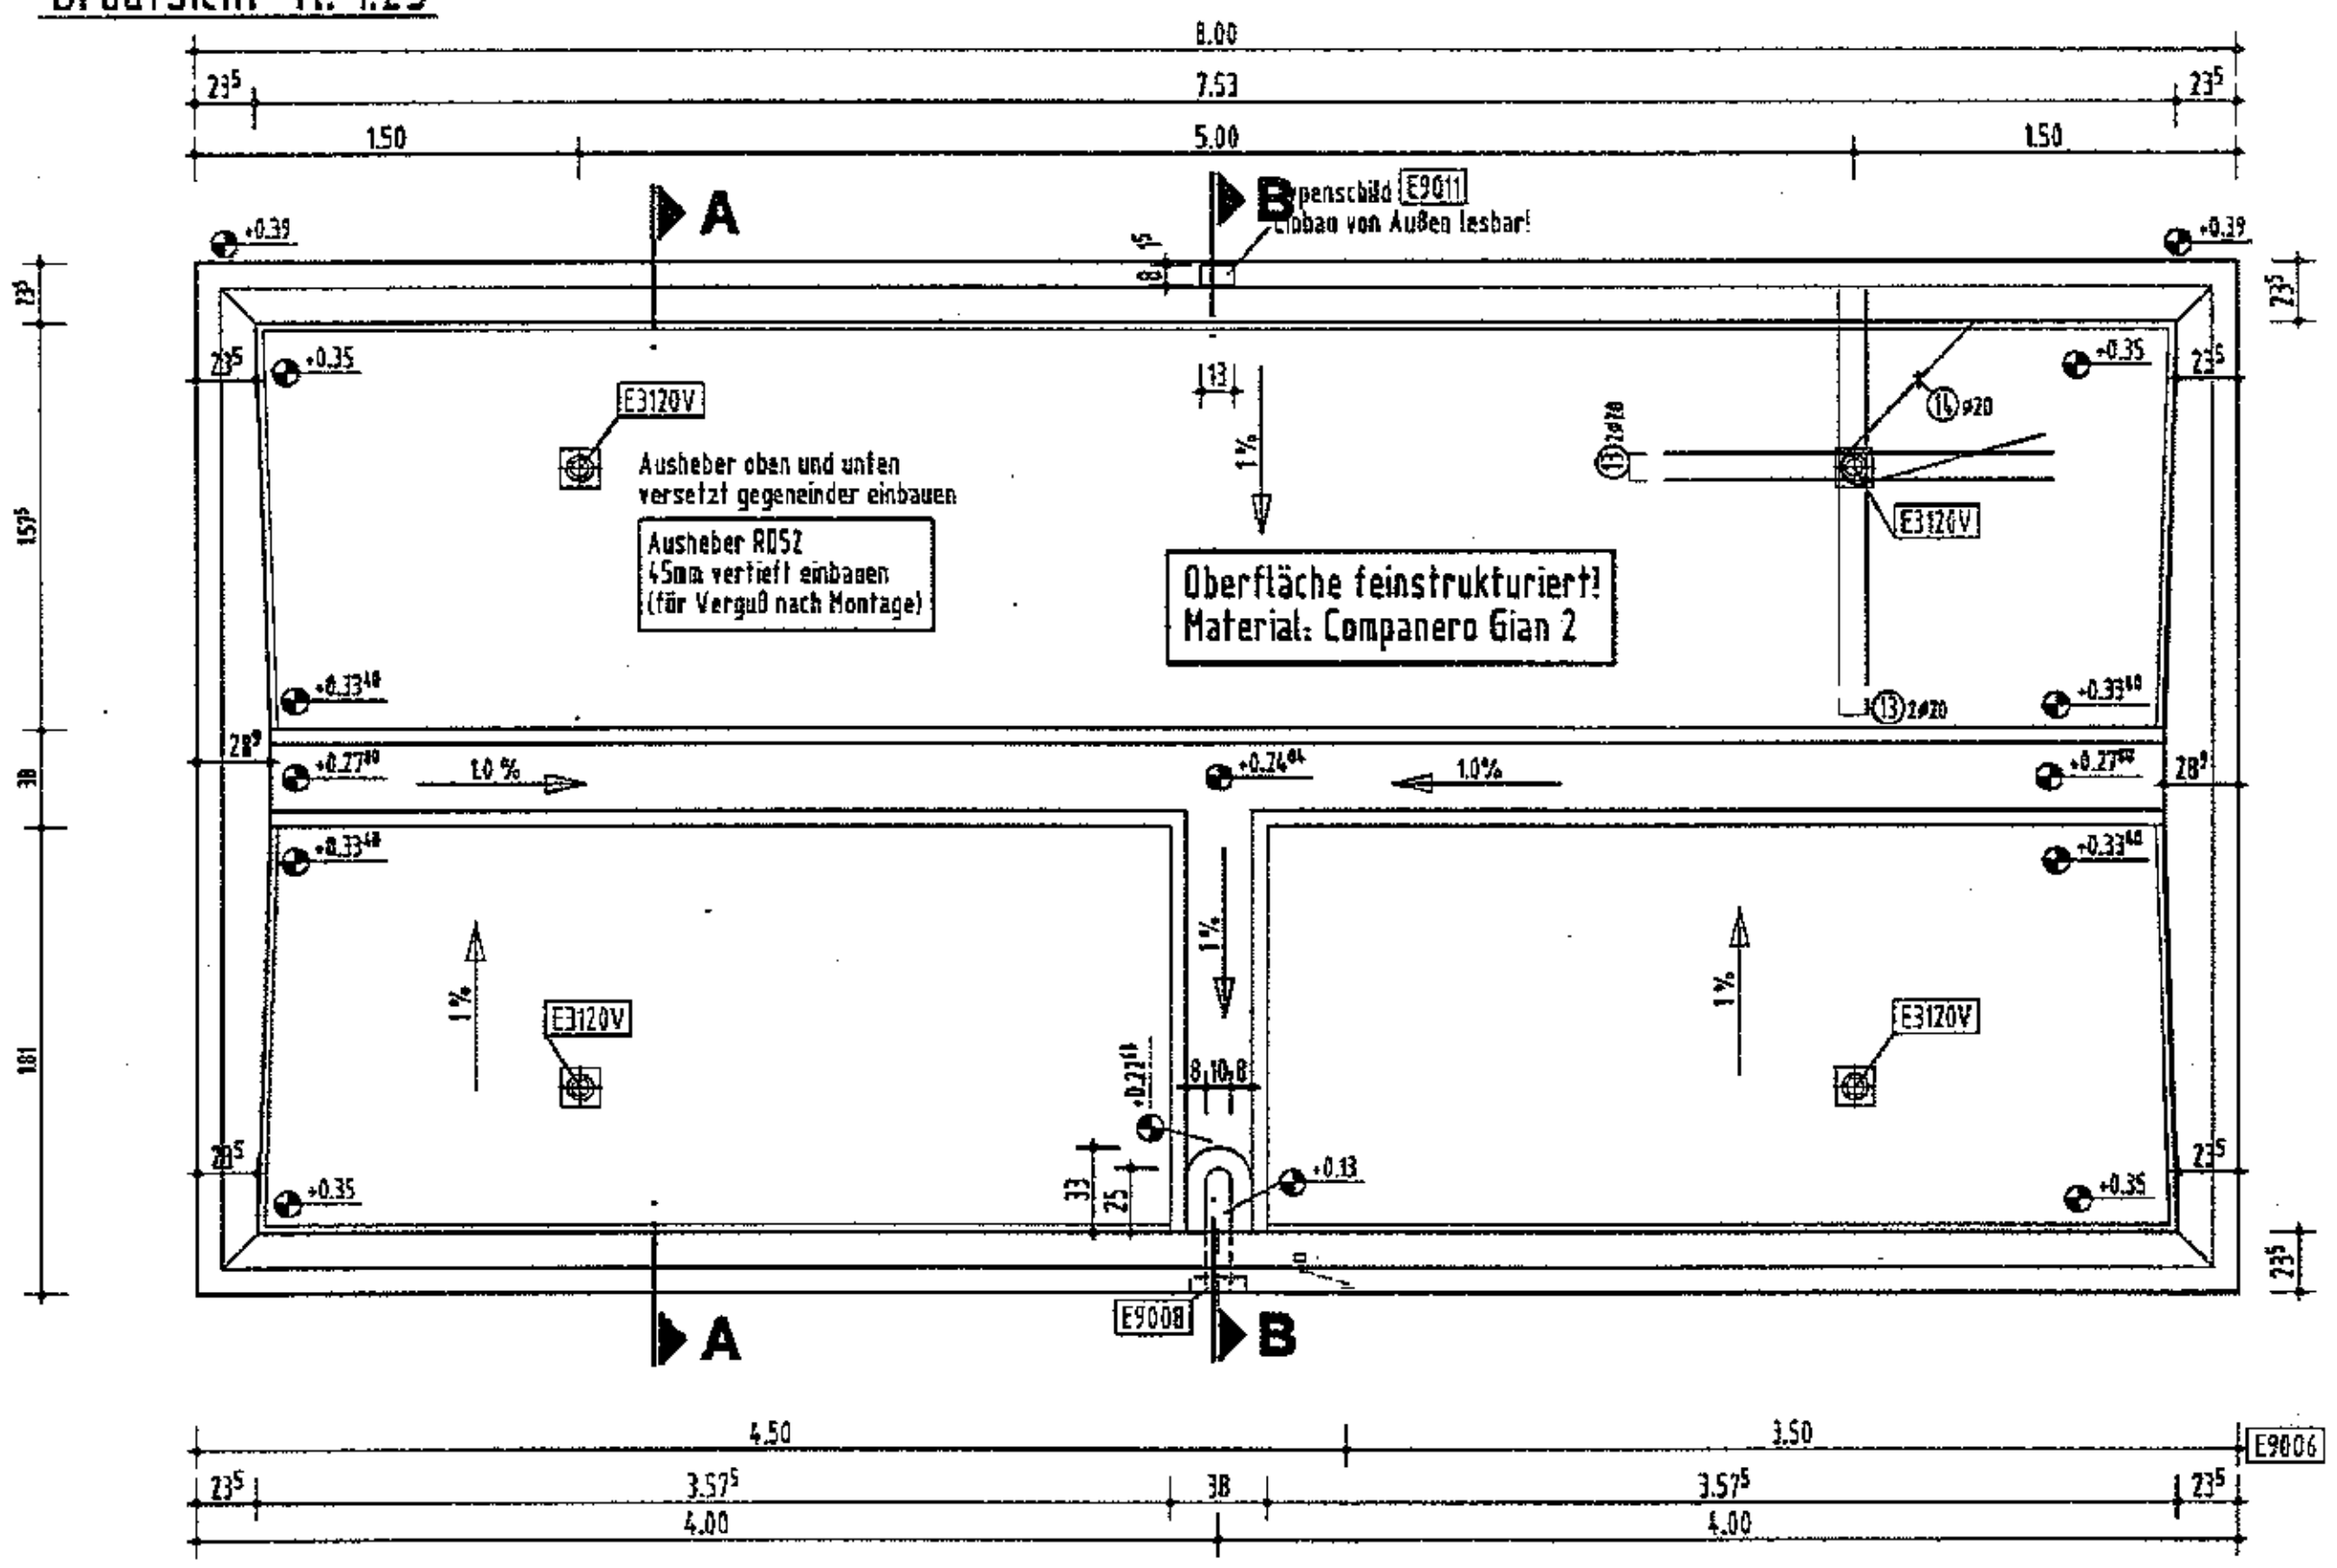

Schnitt A - A 1:20

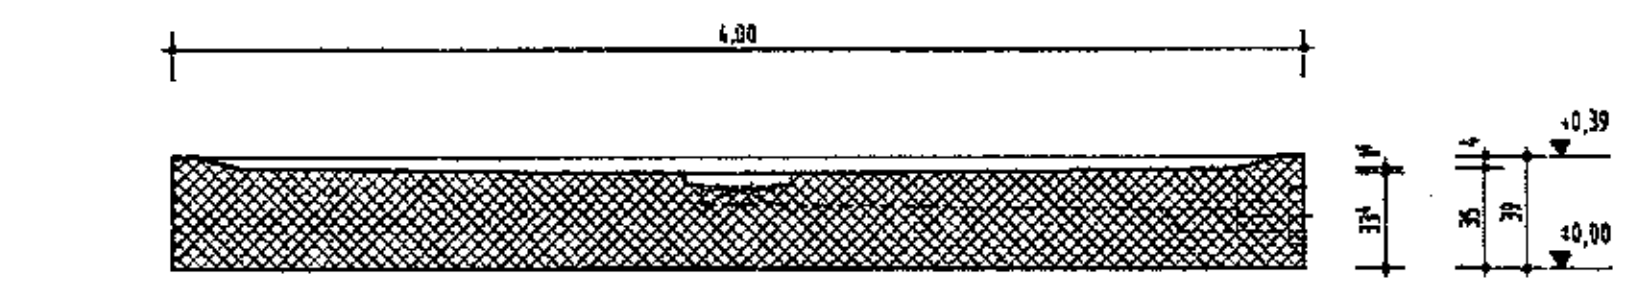

Schnitt B - B 1:20

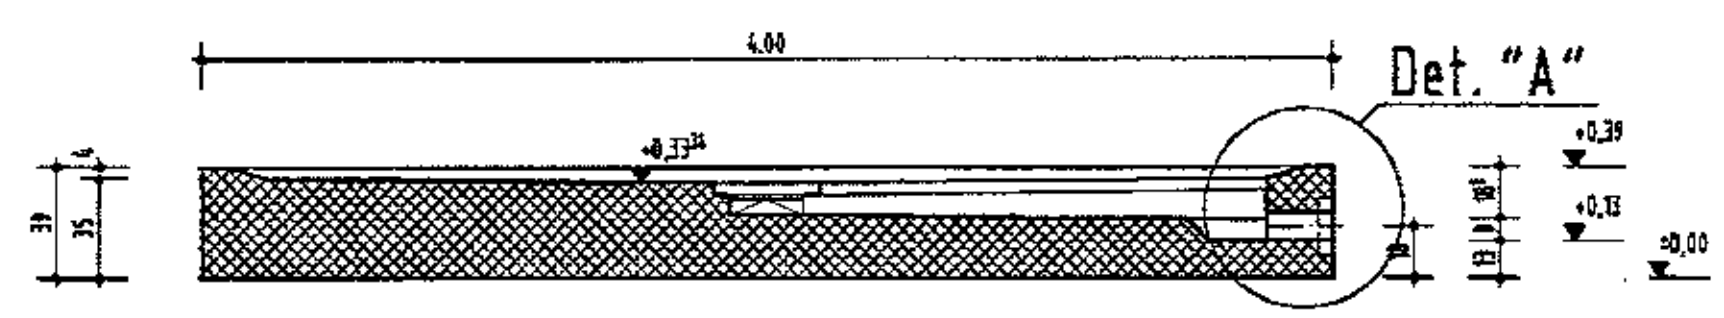

Rinnenabdeckung

Schwerlastroste (feuerverzinkt)
370/40/5 mm Maschenweite 30/30 mm
Befestigung untereinander: mit je 2 Stck. Doppelklammern

Beschriftung Typenschild

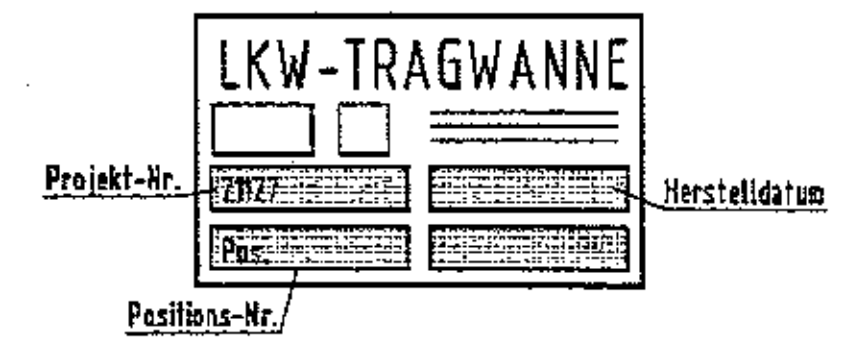

Randausbildung 1:10

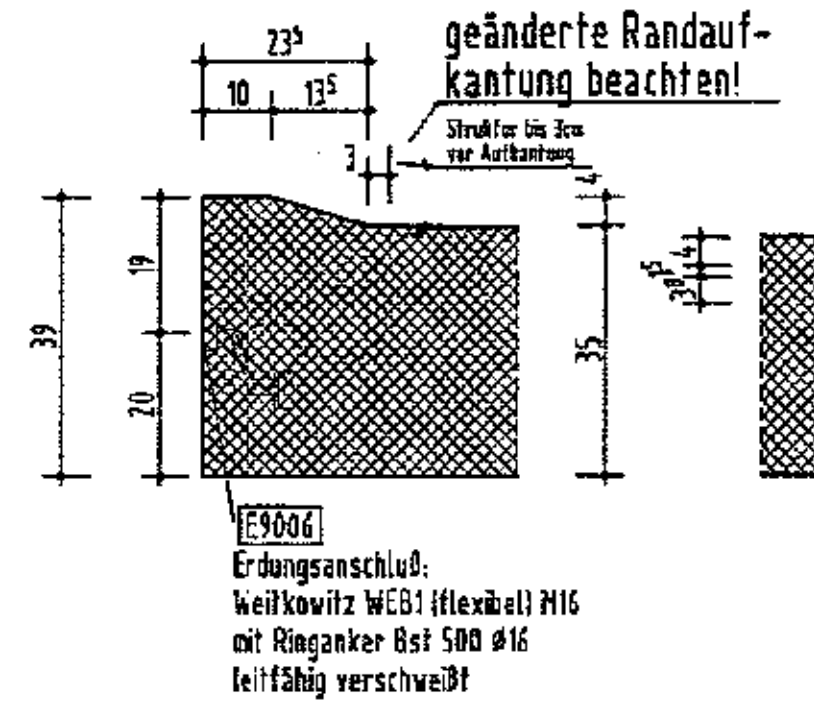

Rinnenausbildung 1:10

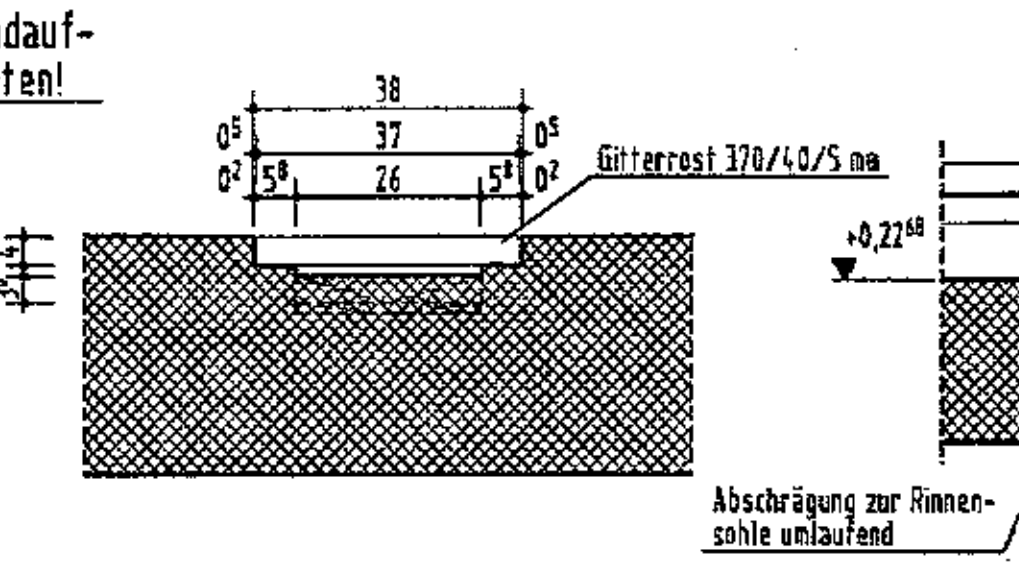

Detail "A" 1:10

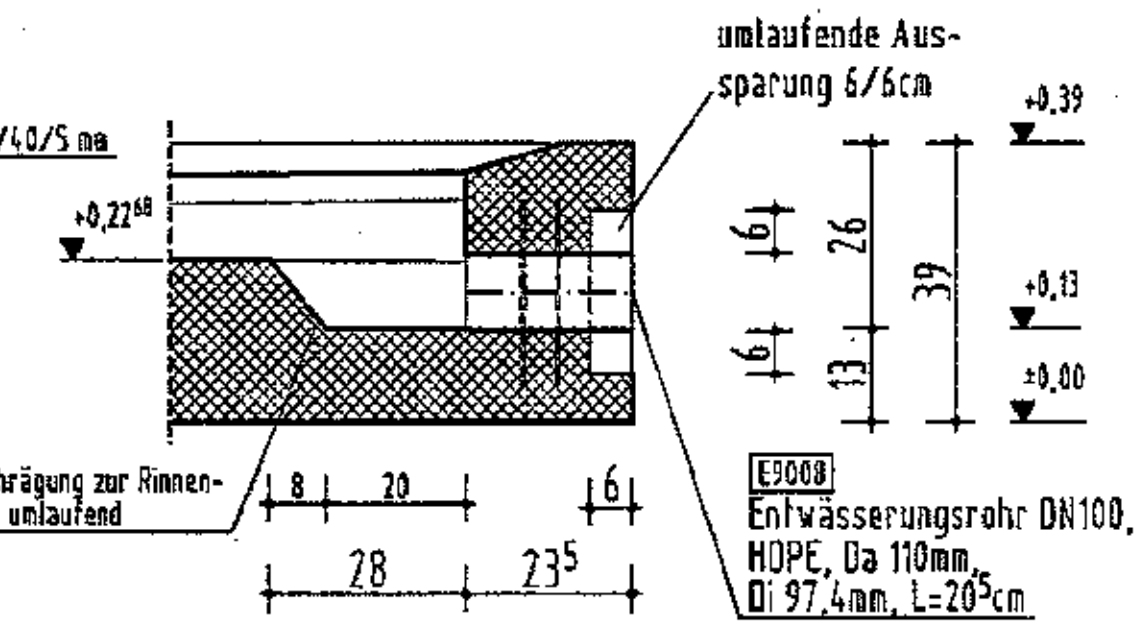

Wanne nach WHG (Beton C45/55 LP FDE)

Abstandshalter oben + seitlich:
4-5 Stck/m² Drufa Knochen 45mm Art.-Nr.: 6949 (45+55+60mm)

Achtung: Platte nur mit Ausgleichgehänge heben !
Spreizwinkel $\alpha = 60°$

Betongüte: C45/55 LP FDE

Expositionsklassen:
oben + seitlich = XC4, XD3, XS1, XF4, XA2 = Betondeckung cnom 4,5cm
unten = (XC2, XF1 nur für Betondeckung) = Betondeckung cnom 2,5cm

Pos.	Stck		Bezeichnung
E9006	1		Erdungsanschluss Weilkowitz WEB1
E9008	1		Ablaufrohr DN100, HDPE, L=20,5cm, s. Zeichnung
E9011	1		Typenschild 130x80mm
E3120V	8		Pfeifer Flachstahlanker RD52 verzinkt

Ausführung nach allgem. bauaufsichtl. Zulassung Z-74.3-35

Für das Verlegen der Bewehrung sind besondere Maßnahmen im Sinne des DBV-Merkblatt "Betondeckung und Bewehrung" zu treffen.

Pos.	Stck.: 1
Pos.	Stck.:

Volumen [m³]	Gewicht [t]	stat. Pos.:	Alle Kanten 1 cm gebrochen	Betondeckung:
10.96 m³	27.40 t			
Beton: s. oben	Mischungs-Nr.: 507			Verlegemaß: c_v = s. oben
Grösstkorn: 16mm	Konsistenz: F4	Mindestdruckfestigkeit des Betons zum Zeitpunkt des ausschalens: 18-20N/mm²		Vorhaltemaß: Δc = 1.0 cm
Expositionsklasse: s. oben				

Betonstahl: normalduktil
500S(A) letzte Pos.-Nr. 17
500M(A) letzte Pos.-Nr. 2

Sichtbeton	fein glätten	Waschbeton	rauh nach Heft 400	Flügelgeglättet	Sonderausführung
I	G	V	R	⊗	M

Index	Datum	Gez.	Gepr.	Änderung
b	24.05.2011	Fries		Mischungsnummer von 796 auf 507 korrigiert
a	18.05.2011	Fries		Randaufkantung korrigiert
	10.04.2011	Fries		

Bauherr
AG:

Projekt-Nr./Kostenst.: 21132

Bauteil: LKW - Platte 8,00x4,00m, Pos.

B + F Dorsten GmbH
Technisches Büro